

«ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС-ның 2022 жылғы 1-тоқсандағы бос және қол жетімді қуаттарының, сыйымдылықтарының, орындарының, желілерінің өткізу қабілетінің резерві, бар-жоғы туралы ақпараты / Информация о резерве, наличии свободных мощностей, емкостей, мест пропускных способностей ТОО «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» за 2 квартал 2023 года

Атауы / Наименование	Өлшем бірлігі / Ед.изм	Қолдағы бар қуаты / Располагаемая мощность	Орташа сағаттық жүктемесі / Среднечасовая нагрузка	Бос қол жетімді қуаты / Свободные доступные мощности	Сыйымдылықтары / Емкости	Орны / место	Инженерлік коммуникация схемаларының болуы / Наличие схем инженерных коммуникаций
Жылу энергиясын өндіру, беру және бөліп, тарату /	Гкал/сағ	11	4	7 (зауыттың өз қажеттіліктерін өтеу үшін пайдаланылады /используется для покрытия собственных потребностей завода.)	жоқ	Шымкент қ., Еңбекші ауданы, 264 орам, №1 ғимарат	«ПКОП» ЖШС- «ШХК» ЖШС технологиялық кешенінен тыс жерде бұмен жабдықтайтын инженерлік коммуникациясы
Производство, передача и распределение тепловой энергии	Гкал/ч				Нет	г.Шымкент, Енбекшинский район, кв.264, зд.№1	Инженерных коммуникаций пароснабжения за пределами технологического комплекса ТОО «ПКОП»-ТОО
англ							
Бөліп, тарату желілері бойынша химиялық тазартылған суды беру /	т/сағ	9	2,5	6,5 (зауыттың өз қажеттіліктерін өтеу үшін пайдаланылады / используется для покрытия собственных потребностей завода.)	100 м ³ -лік 4 сыйымдылық /	Шымкент қ., Еңбекші ауданы, 264 орам, №1 ғимарат /	«ПКОП» ЖШС- «ШХК» ЖШС технологиялық кешенінен тыс жерде химиялық тазартылған суды беретін инженерлік коммуникациясы жоқ
Подача химически очищенной воды по распределительным сетям	т/ч				4 емкости по 100 м ³	г.Шымкент, Енбекшинский район, кв.264, зд.№1	Инженерных коммуникаций по отпуску ХОВ за пределами технологического комплекса ТОО «ПКОП»-ТОО «ШХК» нет
англ							
Саркынды суларды бұру және тазарту	м.куб	600	-		жоқ	Шымкент қ., Еңбекші ауданы, 264 орам, №1 ғимарат /	

Отвод и очистка сточных вод				нет	нет	г.Шымкент, Енбекшинский район, кв.264, зд.№1	очистные сооружения ПКОП спроектированы только для очистки химически загрязненных стоков, которые могут образоваться при переработки сырья (нефть) заводом
англ							

Ескерту: «ПКОП» ЖШС-ның жылу өндіру қуаты мен химиялық су дайындау қуаты тек кәсіпорынның және онымен технологиялық байланысты объектілердің қажеттіліктерін ғана қамтамасыз ету үшін арналған және соған байланысты үшінші жақтарды энергиямен қамтамасыз ету мүмкіндігі жоқ.


Примечание: Теплопроизводящие мощности и мощности химводоподготовки ТОО «ПКОП» предназначены для покрытия исключительно собственных нужд предприятия и технологически связанных объектов, в связи с чем возможность энергообеспечения третьих сторон полностью отсутствует.

Примечание: Проектная мощность очистных сооружений составляет 600 м3/ч, которая рассчитана на случаи залпового (аварийного) сброса. Очистные сооружения предназначены только для очистки химически загрязненных стоков, образующихся при переработки сырья (нефть) заводом.


Хозяйственно-бытовые стоки направляются на городские очистные сооружения, согласно заключенному договору между ТОО «ВРМ» и ТОО «ПКОП».




ҚҰЮ ЖӘНЕ ҚҰЙЫП АЛУ ЭСТАКАДАЛАРЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

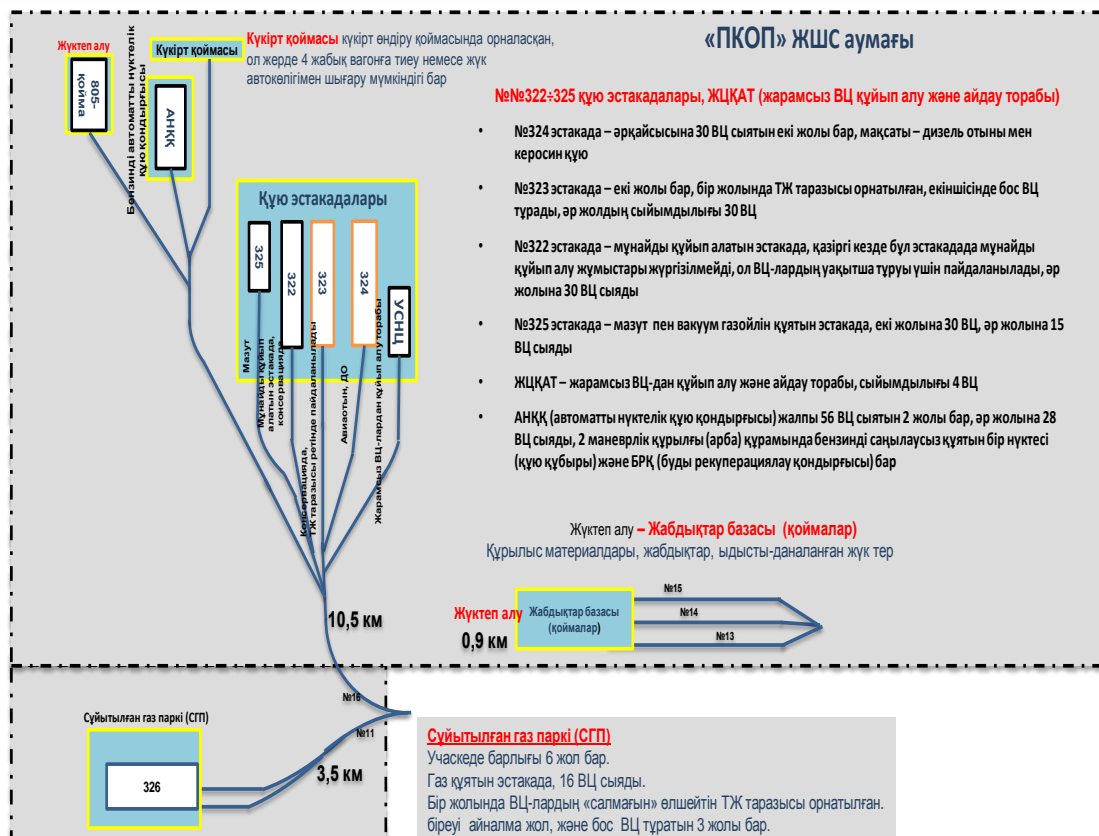

ОПИСАНИЕ НАЛИВНЫХ И СЛИВНЫХ ЭСТАКАД




ОПИСАНИЕ НАЛИВНЫХ И СЛИВНЫХ ЭСТАКАД

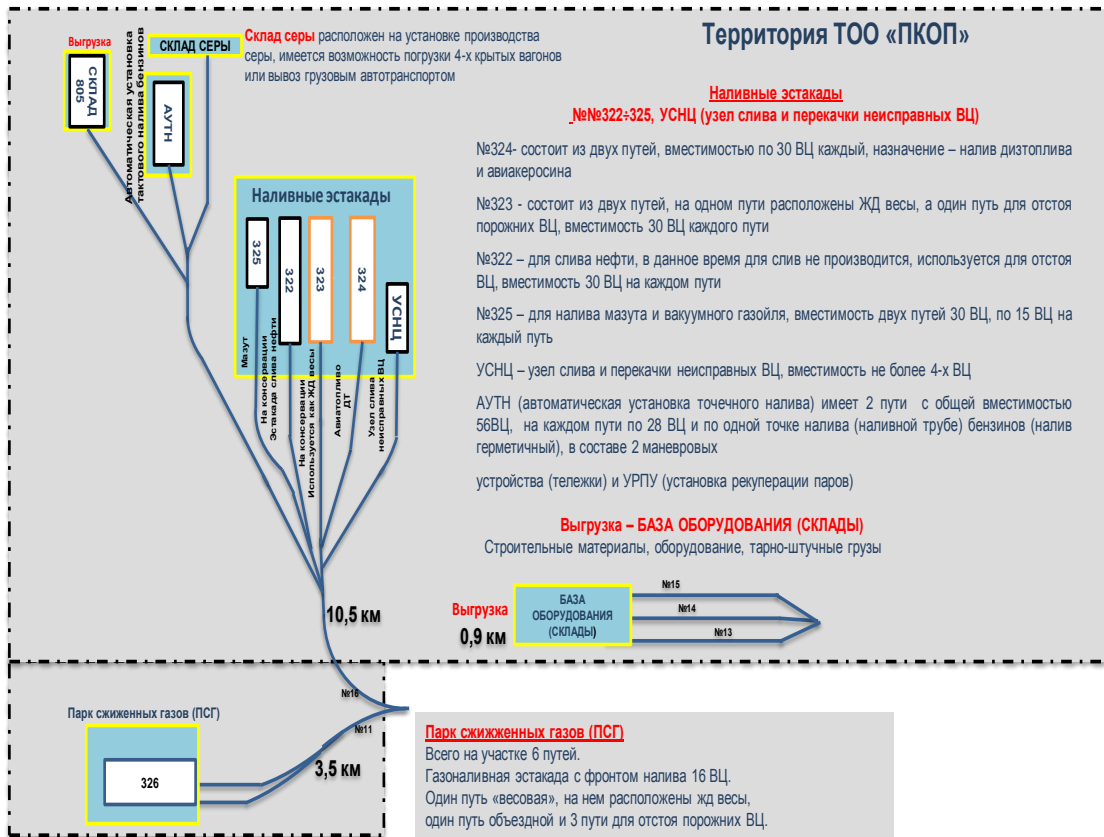


6

DESCRIPTION OF LOADING AND UNLOADING RACKS

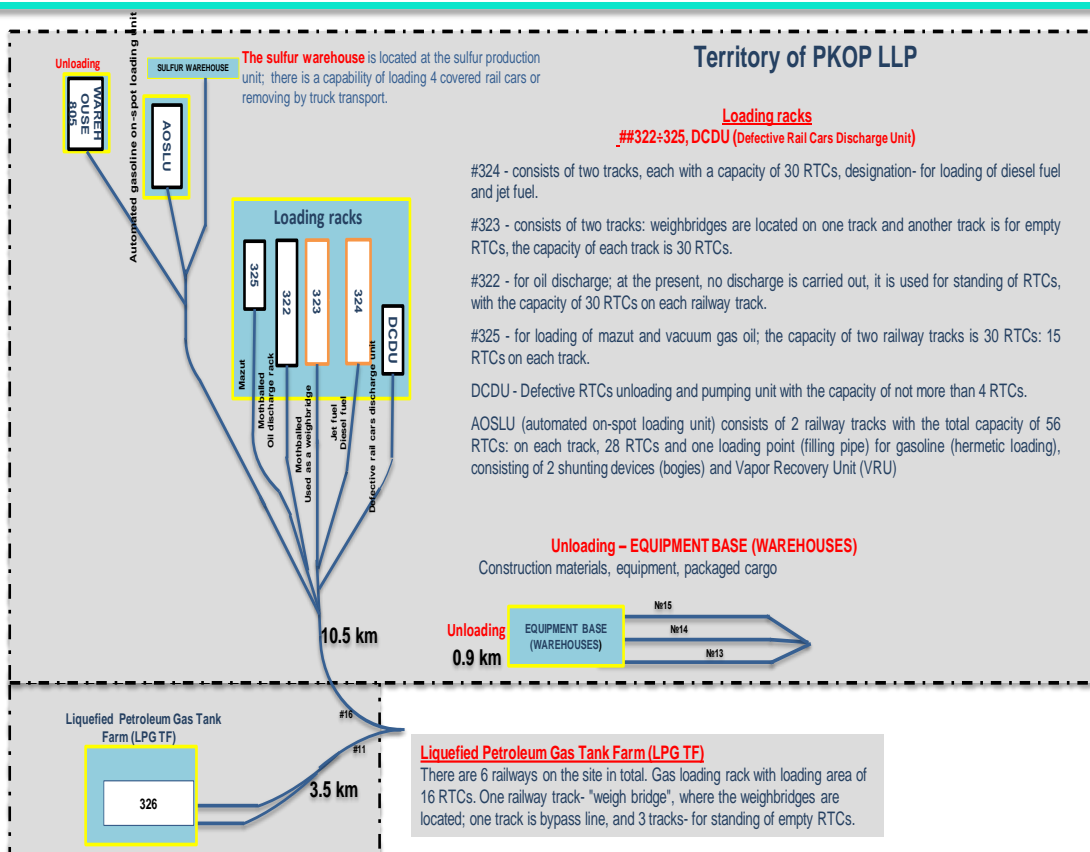

6

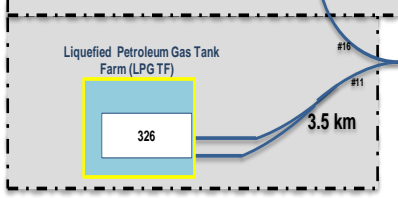

Liquefied Petroleum Gas Tank Farm (LPG TF)
There are 6 railways on the site in total. Gas loading rack with loading area of 16 RTCs. One railway track- "weigh bridge", where the weighbridges are located; one track is bypass line, and 3 tracks- for standing of empty RTCs.